


EXPLC 通訊架構 – PRUN 指令

◆系統結構



EX485BD 端子接線圖:

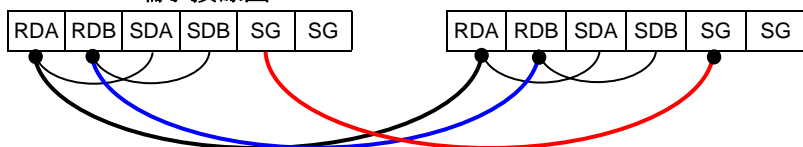

註: 此 2 台 PLC(主站與副站)的版本必須相同;亦即 2 台 PLC 的 D8001 內容須相同。

D8073 : 並聯連線 watch-dog 時間. 初始值: 500ms

M8073 : 並聯連線錯誤旗號

	主站	通訊方向	副站	
M8070=ON	D490 至 D499 (10 點)	→	D490 至 D499 (10 點)	M8071=ON
	D500 至 D509 (10 點)	←	D500 至 D509 (10 點)	

◆程式功能